

**OFFICE OF SENIOR MEDICAL OFFICER, INCHARGE  
C.H.C KALA SANGIA ( KAPURTHALA)**

No. /NVBDCP/2022/Kala Sangia /03


Dated 19/01/2022

**Certificate relating to eligible the water for use of Human being**

Certified that Senior Medical Officer, Incharge, C.H.C Kala Sangia (Kapurthala) taken the sample of water on dated 05/01/2022 of Guru Amardass Public School, Ucha Bet and was send to State Public Health Laboatory Kharar Chandigarh. According to Samples send by the Laboratory Lab No./Water No 1358 dated S.P.H.L.Kharar/2022/88 and As per letter No./water quality testing laboratory Kapurthala /Kharar dated 12/01/2022 it is clarify that the above water is Fit for drink of Human being.

Sd/-

Senior Medical Office, Incharge  
C.H.C. Kala Sangia

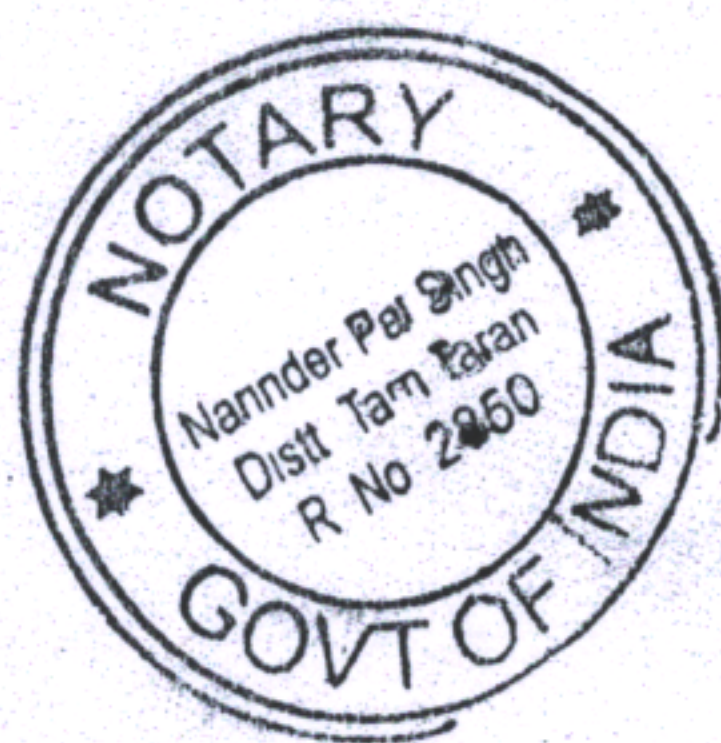

*[Signature]*  
Principal  
Guru Amar Dass Public School  
Ucha Bet (Kapurthala)

Attested to be true translation  
from Punjabi to English  
*[Signature]*  
Notary Public for  
Distt. Tarn Taran

- 7 MAY 2022 -



ਦਫਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਇੰਚਾਰਜ  
ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਕਾਲਾਸੰਘਿਆਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ)।

ਨੰਬਰ/NVBDCP/2022/ਕਾਲਾਸੰਘਿਆਂ/03

ਮਿਤੀ. 19/01/2022

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ. ਐੱਚ.

ਸੀ. ਕਾਲਾਸੰਘਿਆਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਪਬਲਿਕ  
ਸਕੂਲ - ਉਚਾ ਬੈਟ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 05/01/2022 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ  
ਲੈਬਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਬਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ

ਨਮੂਨਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਬ ਨੰਬਰ/ਵਾਟਰ ਨੰਬਰ 1358

ਮਿਤੀ 01/01/2022 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ/ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਲੈਬਰਟਰੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਿਤੀ 19/01/2022 ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ

ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ।

Senior Medical Officer I/C  
CHC Kala Sanghian  
Distt. Kapurthala

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਇੰਚਾਰਜ:

ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਕਾਲਾਸੰਘਿਆਂ

*Sakshi*  
Principal

Guru Amar Dass Public School  
Ucha Bet (Kapurthala)